

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 201801001 号

检验专用章

## 新平县疾病预防控制中心



## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201801001号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：600ml                | 样品编号：水字201801001 |
| 采样地点：特宜嘉购物超市                                      | 样品性状及包装：液态              | 一次性无菌杯、专用塑料瓶     |
| 任务下达单位：新平县卫计局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈芬、蒋鹏发              |                  |
| 采样日期：2018年01月03日                                  | 检验工作完成日期：2018年01月05日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：10.5~15.0℃           | 相对湿度：32~85%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。                |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 2     |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.2   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.05  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 1.24  |
| 以                             | 下         | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：朱云波 陈芳

审核人：蒋鹏发

授权签字人：陈芳

日 期：2018 年 1 月 7 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 201801002 号



## 新平县疾病预防控制中心



## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201801002号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：600ml                | 样品编号：水字201801002 |
| 采样地点：新平县第二中学                                      | 样品性状及包装：液态              | 一次性无菌杯、专用塑料瓶     |
| 任务下达单位：新平县卫计局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈芬、蒋鹏发              |                  |
| 采样日期：2018年01月03日                                  | 检验工作完成日期：2018年01月05日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：10.5~15.0℃           | 相对湿度：32~85%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。                |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.1   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 1.20  |
| 以                             |           | 下                         | 空     |



注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：宋波 陈芳

审核人：蒋鹏发

授权签字人：陈芳

日 期：2018 年 1 月 5 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 201801003 号

## 新平县疾病预防控制中心

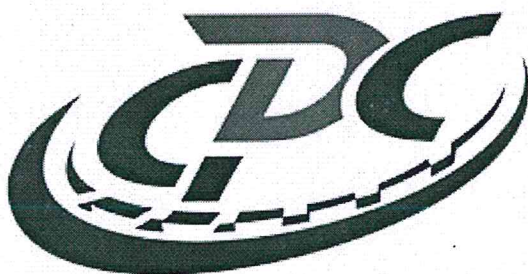

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201801003号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：600ml                | 样品编号：水字201801003 |
| 采样地点：金茂大酒店                                        | 样品性状及包装：液态              | 一次性无菌杯、专用塑料瓶     |
| 任务下达单位：新平县卫计局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司给排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈芬、蒋鹏发              |                  |
| 采样日期：2018年01月03日                                  | 检验工作完成日期：2018年01月05日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：10.5~15.0℃           | 相对湿度：32~85%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。                |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.1   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 1.12  |
| 以                             | 下         | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：朱弘波 陈芬

审核人：蒋鹏发

授权签字人：秦宇

日 期：2018 年 1 月 7 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 201801004 号



## 新平县疾病预防控制中心



## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201801004号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：600ml                | 样品编号：水字201801004 |
| 采样地点：新平第三小学                                       | 样品性状及包装：液态              | 一次性无菌杯、专用塑料瓶     |
| 任务下达单位：新平县卫计局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈芬、蒋鹏发              |                  |
| 采样日期：2018年01月03日                                  | 检验工作完成日期：2018年01月05日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：10.5~15.0℃           | 相对湿度：32~85%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。                |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.1   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 1.24  |
| 以                             | 下         | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：朱淑波 陈芳

审核人：蒋鹏发

授权签字人：李守华

日 期：2018 年 1 月 9 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号: 新卫水检字第 201801005 号



## 新平县疾病预防控制中心

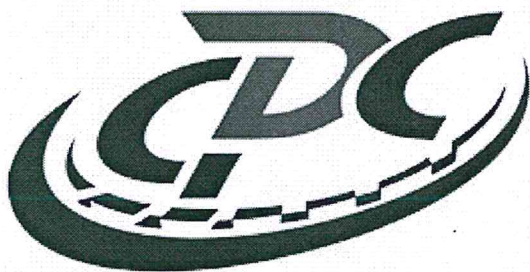

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第201801005号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：600ml                | 样品编号：水字201801005 |
| 采样地点：新平县体育馆                                       | 样品性状及包装：液态              | 一次性无菌杯、专用塑料瓶     |
| 任务下达单位：新平县卫计局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈芬、蒋鹏发              |                  |
| 采样日期：2018年01月03日                                  | 检验工作完成日期：2018年01月05日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：10.5~15.0℃           | 相对湿度：32~85%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。                |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.1   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.98  |
| 以                             | 下         | 空                         |       |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：朱之波 陈芳

审核人：蒋鹏发

授权签字人：李宇洪

日 期：2018 年 1 月 9 日