

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202005004 号



新平县疾病预防控制中心

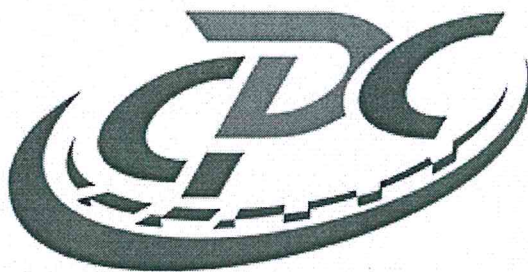

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005005号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202005005																																												
采样地点：新平二中侧门水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰																																													
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~27.0℃	相对湿度：38~56%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.05	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.05																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：李柳 高福英

审核人：朱云波

授权签字人：傅高

日 期：2020 年 05 月 14 日

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117



此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 202005005 号

新平县疾病预防控制中心

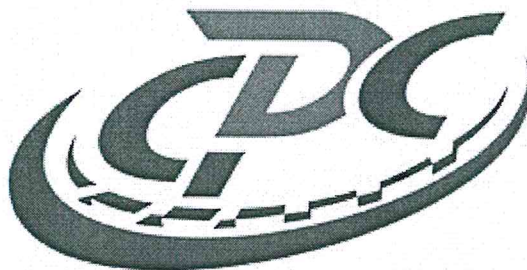

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005004号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202005004																																												
采样地点：汇滨源酒店2号楼住宿部水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰																																													
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~27.0℃	相对湿度：38~56%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.48	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.48																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：李国平 高福英

审核人：朱云波

授权签字人：傅浩

日 期：2020 年 05 月 14 日

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005003号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202005003
采样地点：农资公司水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰	
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~27.0℃	相对湿度：38~56%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.56
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福英 李卿

审核人：朱云波

授权签字人：薄燕

日 期：2020 年 05 月 14 日

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202005003 号



新平县疾病预防控制中心

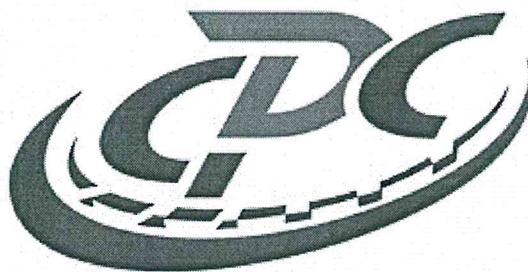

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202005002
采样地点：第三小学大门水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰	
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~27.0℃	相对湿度：38~56%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.50
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.44
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福贵 李卿

审核人：朱云波

授权签字人：傅浩

日 期：2020 年 05 月 14 日

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202005002 号

检验专用章

新平县疾病预防控制中心

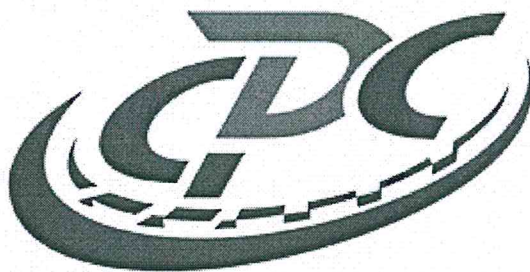

检验专用

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202005001																																												
采样地点：金茂酒店厨房水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																												
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰																																													
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~27.0℃	相对湿度：38~56%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.60	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.48	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.60																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.48																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：高福英 李卿

审核人：朱云波

授权签字人：傅高

日 期：2020 年 05 月 14 日

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202005001 号

检验专用章

新平县疾病预防控制中心

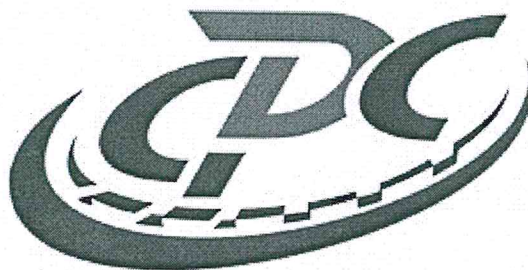

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202005017号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：出厂水	数量：1000ml	样品编号：水字202005017																																												
采样地点：水厂清水池出水口	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																												
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：朱云波、陈梦兰																																													
采样日期：2020年05月06日	检验工作完成日期：2020年05月08日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~270℃	相对湿度：38~56%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.56</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.70	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.56	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.70																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.56																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：李福英

审核人：朱云波

授权签字人：傅浩

日 期：2020 年 05 月 14 日

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 202005017 号



新平县疾病预防控制中心

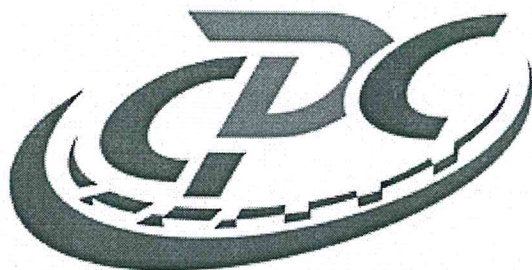

检 验 报 告

样 品 名 称: 出厂水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司