

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202007034号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202007034号）

样品名称：末梢水	数量：3000ml	样品编号：水字202007034	
采样地点：汇滨源酒店2号住宿楼水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	检验类别：监测检验		
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：袁美玲		
采样日期：2020年07月14日	检验工作完成日期：2020年07月16日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：20.0~27.0℃	相对湿度：58~76%	
主要检验设备：T6新世纪紫外可见分光光度计、PHSJ-4FpH计、ZEEnit700P火焰-石墨炉原子吸收分光光度计、AFS-8510原子荧光光度计、GC-2014C气相色谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值	检测值
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
砷	mg/L	0.01	<0.001
镉	mg/L	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005
铅	mg/L	0.01	<0.0025
汞	mg/L	0.001	0.0001
硒	mg/L	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	10（地下水限制时为20）	<0.5
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0009
四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001
色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.9
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	6.5~8.5	7.70
游离余氯	mg/L	末梢水≥0.05、4.00>出厂水≥0.30	0.05
铝	mg/L	0.2	0.136
铁	mg/L	0.3	0.0914
锰	mg/L	0.1	<0.0028
铜	mg/L	1.0	<0.0064
锌	mg/L	1.0	0.0681
氯化物	mg/L	250	10.3
硫酸盐	mg/L	250	<5.0
溶解性总固体	mg/L	1000	118
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	110.1
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.20
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.100
氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	0.5	0.07

注：1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水；

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检验人员：高福英 陈梦兰

审核人：袁美玲

授权签字人：朱云波

日期：2020年07月24日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202007035号



新平县疾病预防控制中心

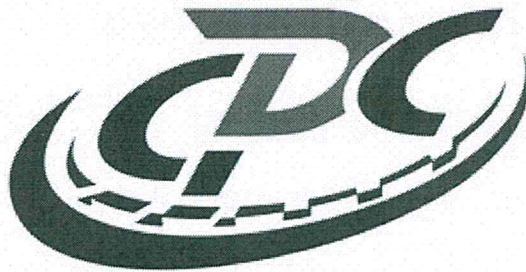


检 验 报 告

样 品 名 称: 末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 
- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
 - 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
 - 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
 - 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
 - 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
 - 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
 - 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
 - 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
 - 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
 - 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202007035号）

样品名称：末梢水	数量：3000ml	样品编号：水字202007035
采样地点：农资公司住宿楼水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：袁美玲	
采样日期：2020年07月14日	检验工作完成日期：2020年07月16日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：20.0~27.0℃	相对湿度：58~76%
主要检验设备：T6新世纪紫外可见分光光度计、PHSJ-4FpH计、ZEEnit700P火焰-石墨炉原子吸收分光光度计、AFS-8510原子荧光光度计、GC-2014C气相色谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值	检测值
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
砷	mg/L	0.01	<0.001
镉	mg/L	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005
铅	mg/L	0.01	0.0058
汞	mg/L	0.001	0.0002
硒	mg/L	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	10（地下水限制时为20）	<0.5
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0008
四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001
色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.1
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	6.5~8.5	7.70
游离余氯	mg/L	末梢水≥0.05、4.00>出厂水≥0.30	0.10
铝	mg/L	0.2	0.152
铁	mg/L	0.3	0.0960
锰	mg/L	0.1	<0.0028
铜	mg/L	1.0	<0.0064
锌	mg/L	1.0	0.0655
氯化物	mg/L	250	12.5
硫酸盐	mg/L	250	20.7
溶解性总固体	mg/L	1000	104
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	99.1
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.24
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.100
氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	0.5	0.08

注：1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水；

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检验人员：高福英、陈梦兰

审核人：袁美玲

授权签字人：朱云波

日 期：2020年07月24日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202007036号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202007036号）

样品名称：末梢水	数量：3000ml	样品编号：水字202007036
采样地点：金茂大酒店食堂水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：袁美玲	
采样日期：2020年07月14日	检验工作完成日期：2020年07月16日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：20.0~27.0℃	相对湿度：58~76%
主要检验设备：T6新世纪紫外可见分光光度计、PHSJ-4FpH计、ZEEnit700P火焰-石墨炉原子吸收分光光度计、AFS-8510原子荧光光度计、GC-2014C气相色谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值	检测值
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	7
砷	mg/L	0.01	<0.001
镉	mg/L	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	0.006
铅	mg/L	0.01	<0.0025
汞	mg/L	0.001	0.0001
硒	mg/L	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	10（地下水限制时为20）	<0.5
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0008
四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001
色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	6.5~8.5	7.69
游离余氯	mg/L	末梢水≥0.05、4.00>出厂水≥0.30	0.05
铝	mg/L	0.2	0.092
铁	mg/L	0.3	0.1082
锰	mg/L	0.1	<0.0028
铜	mg/L	1.0	<0.0064
锌	mg/L	1.0	0.0238
氯化物	mg/L	250	12.5
硫酸盐	mg/L	250	11.0
溶解性总固体	mg/L	1000	130
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	128.1
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.24
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.100
氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	0.5	0.11

注：1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水；

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检验人员：马福宏 陈梦兰

审核人：袁美玲

授权签字人：朱文波

日 期：2020年07月24日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202007037号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202007037号）

样品名称：末梢水	数量：3000ml	样品编号：水字202007037
采样地点：新平第三小学食堂水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：袁美玲	
采样日期：2020年07月14日	检验工作完成日期：2020年07月16日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：20.0~27.0℃	相对湿度：58~76%
主要检验设备：T6新世纪紫外可见分光光度计、PHSJ-4FpH计、ZEEnit700P火焰-石墨炉原子吸收分光光度计、AFS-8510原子荧光光度计、GC-2014C气相色谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值	检测值
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	53
砷	mg/L	0.01	<0.001
镉	mg/L	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	0.007
铅	mg/L	0.01	<0.0025
汞	mg/L	0.001	0.0001
硒	mg/L	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	10（地下水限制时为20）	<0.5
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0009
四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001
色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	6.5~8.5	7.84
游离余氯	mg/L	末梢水≥0.05、4.00>出厂水≥0.30	0.05
铝	mg/L	0.2	0.137
铁	mg/L	0.3	0.0982
锰	mg/L	0.1	<0.0028
铜	mg/L	1.0	<0.0064
锌	mg/L	1.0	0.0877
氯化物	mg/L	250	12.5
硫酸盐	mg/L	250	12.0
溶解性总固体	mg/L	1000	152
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	148.1
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.24
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.100
氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	0.5	0.12

注：1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水；

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检验人员：高福英、陈梦兰

审核人：袁美玲

授权签字人：朱云波

日期：2020年07月24日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



报告编号:新卫水检字第202007038号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202007038号）

样品名称：末梢水	数量：3000ml	样品编号：水字202007038	
采样地点：新平第二中学篮球场水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	检验类别：监测检验		
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：袁美玲		
采样日期：2020年07月14日	检验工作完成日期：2020年07月16日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：20.0~27.0℃	相对湿度：58~76%	
主要检验设备：T6新世纪紫外可见分光光度计、PHSJ-4FpH计、ZEEnit700P火焰-石墨炉原子吸收分光光度计、AFS-8510原子荧光光度计、GC-2014C气相色谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值	检测值
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
砷	mg/L	0.01	<0.001
镉	mg/L	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005
铅	mg/L	0.01	0.0039
汞	mg/L	0.001	0.0002
硒	mg/L	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.2
硝酸盐（以N计）	mg/L	10（地下水限制时为20）	<0.5
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0009
四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001
色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.5
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	6.5~8.5	7.74
游离余氯	mg/L	末梢水≥0.05、4.00>出厂水≥0.30	0.10
铝	mg/L	0.2	0.148
铁	mg/L	0.3	0.1069
锰	mg/L	0.1	<0.0028
铜	mg/L	1.0	<0.0064
锌	mg/L	1.0	0.0195
氯化物	mg/L	250	13.2
硫酸盐	mg/L	250	16.4
溶解性总固体	mg/L	1000	159
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	156.1
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.20
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.100
氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	0.5	0.05

注：1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水；
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检验人员：高福发、陈孝兰

审核人：袁美玲

授权签字人：朱文波

日期：2020年07月24日

