

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202010001号



新平县疾病预防控制中心

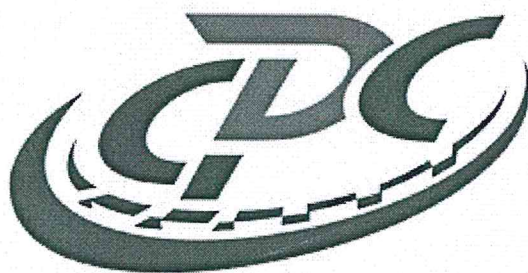

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202010001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202010001																																												
采样地点：新平二中围墙外水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：陈梦兰																																													
采样日期：2020年10月09日	检验工作完成日期：2020年10月11日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0~25.0℃	相对湿度：58~65%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭、异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.36	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.36																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：陈梦兰、高福英

审核人：李海印

授权签字人：朱江波

日 期：2020 年 10 月 13 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202010002号



新平县疾病预防控制中心

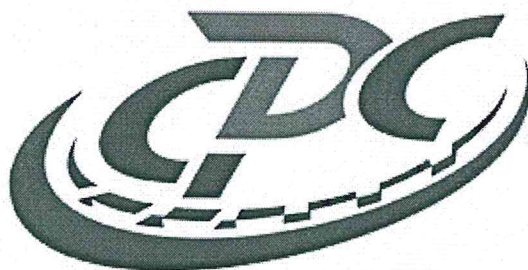

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202010002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202010002
采样地点：金茂大酒店厨房水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：陈梦兰	
采样日期：2020年10月09日	检验工作完成日期：2020年10月09日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0~25.0℃	相对湿度：58~65%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰、高福英

审核人：李海

授权签字人：朱之波

日 期：2020 年 10 月 13 日


编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202010008 号



新平县疾病预防控制中心

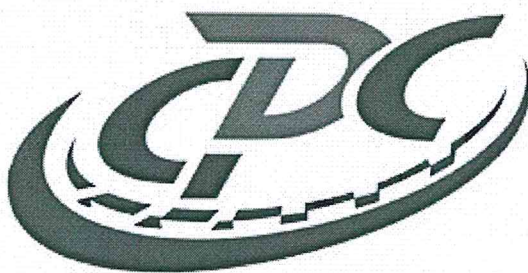

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202010003号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202010003
采样地点：新平三小门外水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：陈梦兰	
采样日期：2020年10月09日	检验工作完成日期：2020年10月09日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0~25.0℃	相对湿度：58~65%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰、高福英

审核人：李娜

授权签字人：朱江波

日 期：2020年10月13日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202010004号



新平县疾病预防控制中心

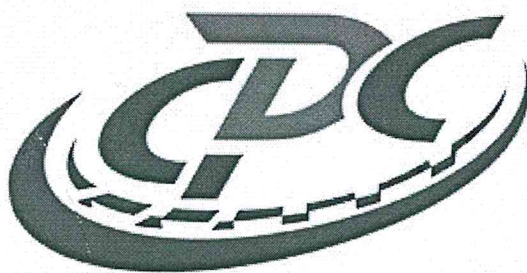

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202010004号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202010004
采样地点：农资公司水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：陈梦兰	
采样日期：2020年10月09日	检验工作完成日期：2020年10月09日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0~25.0℃	相对湿度：58~65%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.32
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰、高福英

审核人：李海

授权签字人：朱之波

日 期：2020年10月13日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202010005 号

检验专用章

新平县疾病预防控制中心

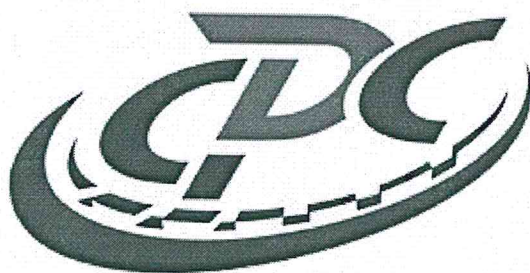

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202010005号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202010005
采样地点：汇滨源酒店2号住宿楼水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：陈梦兰	
采样日期：2020年10月09日	检验工作完成日期：2020年10月09日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：24.0~25.0℃	相对湿度：58~65%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.10
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.44
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰、高福英

审核人：李海卿

授权签字人：朱文波

日 期：2020年10月3日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117



报告编号:新卫水检字第 202011001 号

新平县疾病预防控制中心

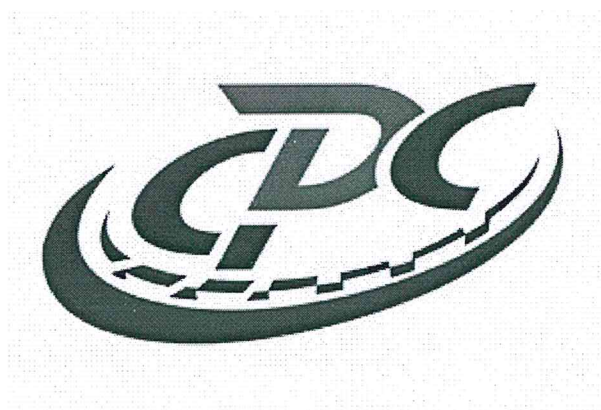

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202011001																																												
采样地点：新平二中围墙外水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																												
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊																																													
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：郭羽、郭福英

审核人：李国印

授权签字人：朱文波

日 期：2020 年 11 月 06 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117



报告编号:新卫水检字第 202011002 号

新平县疾病预防控制中心

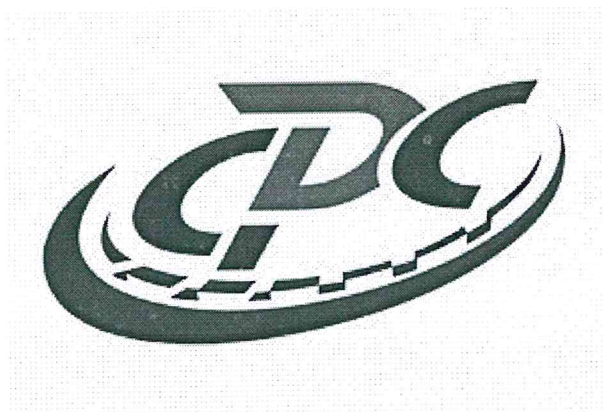

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202011002
采样地点：金茂大酒店厨房水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊	
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.44
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
以	下	空	白

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：覃易明、高福英

审核人：李海卿

授权签字人：朱云波

日 期：2020 年 11 月 06 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202011003 号



新平县疾病预防控制中心

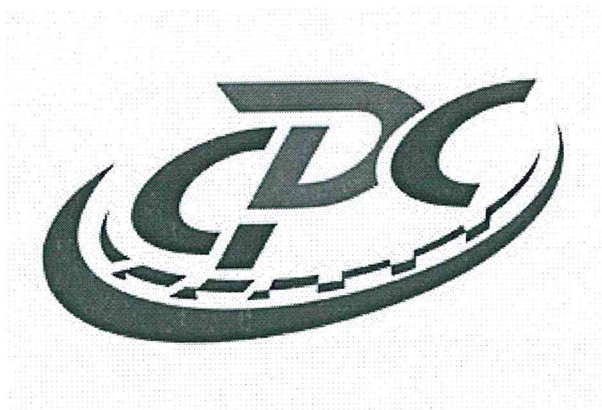

检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011003号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202011003																																												
采样地点：新平三小门外水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊																																													
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.30																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：郭羽、高福英

审核人：李娜

授权签字人：朱永波

日 期：2020 年 11 月 06 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117



此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202011004号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011004号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202011004																																												
采样地点：农资公司水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊																																													
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.36	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.3																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.36																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：郭羽、高福英

审核人：李娜

授权签字人：朱云波

日 期：2020 年 11 月 06 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202011005号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011005号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202011005																																												
采样地点：汇滨源酒店2号住宿楼水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																												
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊																																													
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.44	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.40																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.44																																											
菌落总数	CFU/mL	100	未检出																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：覃羽、高福英

审核人：李柳

授权签字人：朱云波

日 期：2020 年 11 月 06 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 202011006 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 出厂水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202011006号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：出厂水	数量：1000ml	样品编号：水字202011006																																												
采样地点：小阿秀生产区	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶																																													
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司	检验类别：监测检验																																												
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：潘磊																																													
采样日期：2020年11月02日	检验工作完成日期：2020年11月04日																																													
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006																																														
检验环境条件：中心实验室	室温：22.0~23.0℃	相对湿度：68~78%																																												
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。																																														
检验结果： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O₂计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table>			项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值	浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2	游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.50	肉眼可见物		无	无	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味	色度	度	15	<5	耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40	菌落总数	CFU/mL	100	1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	以	下	空	白
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值	检 测 值																																											
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.2																																											
游离氯余量	mg/L	≥0.05	0.50																																											
肉眼可见物		无	无																																											
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭异味																																											
色度	度	15	<5																																											
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.40																																											
菌落总数	CFU/mL	100	1																																											
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出																																											
以	下	空	白																																											
注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。 2、该检验结果仅对本次检验样品负责。																																														

检测人员：曹羽、高福荣

审核人：李师

授权签字人：朱立波

日 期：2020年11月06日

