

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202012001号



## 新平县疾病预防控制中心

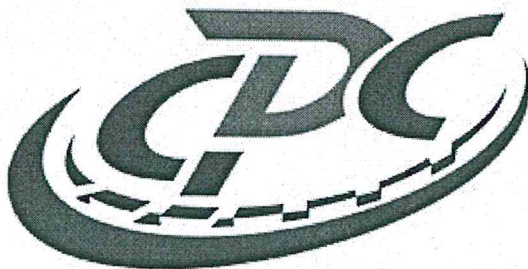

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012001号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：1000ml               | 样品编号：水字202012001 |
| 采样地点：新平二中围墙外水龙头                                   | 样品性状及包装：液态              | 无菌水样采集袋、专用塑料瓶    |
| 任务下达单位：新平县卫健局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈梦兰                 |                  |
| 采样日期：2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期：2020年12月03日    |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                         |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：20.0~22.0℃           | 相对湿度：56~60%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。         |                         |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值  |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.5    |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.30   |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无      |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭、异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5     |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.40   |
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出    |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出    |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出    |
| 以                             | 下         | 空                         | 白      |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福英 覃易明

审核人：李亚

授权签字人：朱文波

日 期：2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202012002 号



## 新平县疾病预防控制中心

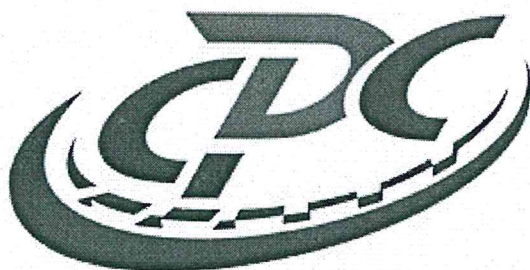

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012002号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                         |                           |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：1000ml               | 样品编号：水字202012002          |       |
| 采样地点：金茂大酒店厨房水龙头                                   | 样品性状及包装：液态              | 无菌水样采集袋、专用塑料瓶             |       |
| 任务下达单位：新平县卫健局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 | 检验类别：监测检验                 |       |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈梦兰                 |                           |       |
| 采样日期：2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期：2020年12月03日    |                           |       |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                         |                           |       |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：20.0~22.0℃           | 相对湿度：56~60%               |       |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。         |                         |                           |       |
| 检验结果：                                             |                         |                           |       |
| 项 目                                               | 单 位                     | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
| 浑浊度                                               | NTU                     | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.4   |
| 游离氯余量                                             | mg/L                    | ≥0.05                     | 0.30  |
| 肉眼可见物                                             |                         | 无                         | 无     |
| 臭和味                                               | —                       | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                                                | 度                       | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计）                     | mg/L                    | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.48  |
| 菌落总数                                              | CFU/mL                  | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                                             | MPN/100mL               | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                                            | MPN/100mL               | 不得检出                      | 未检出   |
| 以                                                 | 下                       | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。  
2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福英 覃昌羽

审核人：李柳

授权签字人：朱文波

日 期：2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202012003号



## 新平县疾病预防控制中心

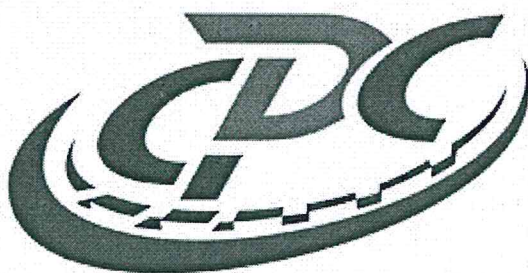

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012003号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                          |                           |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：1000ml                | 样品编号：水字202012003          |       |
| 采样地点：新平三小门外水龙头                                    | 样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                           |       |
| 任务下达单位：新平县卫健局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司  | 检验类别：监测检验                 |       |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈梦兰                  |                           |       |
| 采样日期：2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期：2020年12月03日     |                           |       |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                          |                           |       |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：20.0~22.0℃            | 相对湿度：56~60%               |       |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。         |                          |                           |       |
| 检验结果：                                             |                          |                           |       |
| 项 目                                               | 单 位                      | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
| 浑浊度                                               | NTU                      | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.5   |
| 游离氯余量                                             | mg/L                     | ≥0.05                     | 0.30  |
| 肉眼可见物                                             |                          | 无                         | 无     |
| 臭和味                                               | —                        | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                                                | 度                        | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计）                     | mg/L                     | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.44  |
| 菌落总数                                              | CFU/mL                   | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                                             | MPN/100mL                | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                                            | MPN/100mL                | 不得检出                      | 未检出   |
| 以                                                 | 下                        | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。  
2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福英 覃易羽

审核人：李海

授权签字人：朱云波

日 期：2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117



报告编号:新卫水检字第202012004号

## 新平县疾病预防控制中心

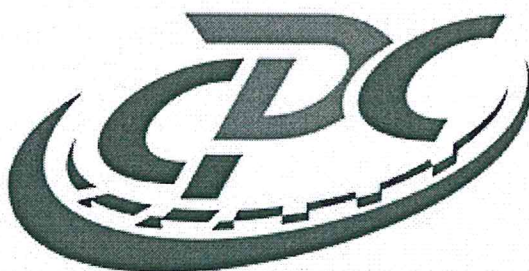

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012004号）

共 1 页 第 1 页

|                                                   |                          |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 样品名称：管网末梢水                                        | 数量：1000ml                | 样品编号：水字202012004 |
| 采样地点：农资公司水龙头                                      | 样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                  |
| 任务下达单位：新平县卫健局                                     | 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司  | 检验类别：监测检验        |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                  | 采样人：陈梦兰                  |                  |
| 采样日期：2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期：2020年12月03日     |                  |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                          |                  |
| 检验环境条件：中心实验室                                      | 室温：20.0~22.0℃            | 相对湿度：56~60%      |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。         |                          |                  |

### 检验结果：

| 项 目                           | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 浑浊度                           | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.4   |
| 游离氯余量                         | mg/L      | ≥0.05                     | 0.40  |
| 肉眼可见物                         |           | 无                         | 无     |
| 臭和味                           | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度                            | 度         | 15                        | <5    |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.44  |
| 菌落总数                          | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群                         | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                        | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以                             | 下         | 空                         | 白     |

注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2、该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：高福英 曹羽

审核人：李新

授权签字人：朱文波

日 期：2020年12月07日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共 3 页

报告编号:新卫水检字第 202012005 号



## 新平县疾病预防控制中心

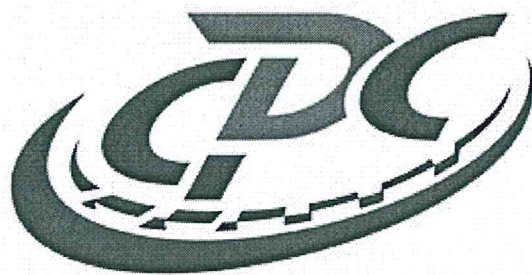

# 检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

受 (送) 检单位: 新平城镇建设投资有限公司供排水分公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次检验样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012005号）

共 1 页 第 1 页

| 样品名称：管网末梢水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量：1000ml | 样品编号：水字202012005          |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-----|---------------------------|-------|-----|-----|-------------------|-----|-------|------|-------|------|-------|--|---|---|-----|---|--------|-------|----|---|----|----|-------------------------------|------|------------------------|------|------|--------|-----|-----|-------|-----------|------|-----|--------|-----------|------|-----|---|---|---|---|
| 采样地点：汇滨源酒店2号住宿楼水龙头 样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 任务下达单位：新平县卫健局 受检单位：新平城镇建设投资有限公司供排水分公司 检验类别：监测检验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 采样单位：新平县疾病预防控制中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 采样人：陈梦兰                   |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 采样日期：2020年12月01日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 检验工作完成日期：2020年12月03日      |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 检验环境条件：中心实验室 室温：20.0~22.0℃ 相对湿度：56~60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、全自动高压蒸汽灭菌器、显微镜等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| <p>检验结果：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>游离氯余量</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td>&lt;5</td> </tr> <tr> <td>耗氧量（CODMn法，以O<sub>2</sub>计）</td> <td>mg/L</td> <td>3（水源限制，原水耗氧量&gt;6mg/L时为5）</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>耐热大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table> |           |                           | 项 目   | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 | 浑浊度 | NTU | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 0.4 | 游离氯余量 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.48 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 以 | 下 | 空 | 白 |
| 项 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 浑浊度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.4   |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 游离氯余量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.30  |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 肉眼可见物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 无                         | 无     |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 臭和味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 色度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 度         | 15                        | <5    |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 耗氧量（CODMn法，以O <sub>2</sub> 计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mg/L      | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）    | 0.48  |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 菌落总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 总大肠菌群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 耐热大肠菌群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| 以                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 下         | 空                         | 白     |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |
| <p>注：1、游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。</p> <p>2、该检验结果仅对本次检验样品负责。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                           |       |     |                           |       |     |     |                   |     |       |      |       |      |       |  |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |                               |      |                        |      |      |        |     |     |       |           |      |     |        |           |      |     |   |   |   |   |

检测人员：高福英 覃羽

审核人：李亚

授权签字人：朱之波

日 期：2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202012006号



## 新平县疾病预防控制中心

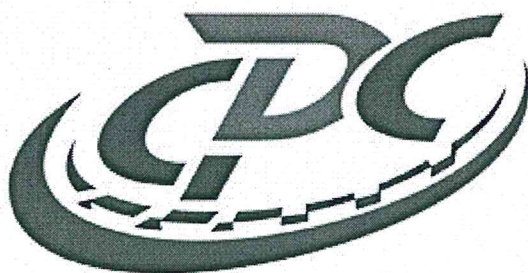

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受(送)检单位: 新平县人民医院

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

---

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011453 邮编：653499

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012006号）

共 1 页 第 1 页

共 1 页 第 1 页

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 样品名称:二次供水                                          | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012006 |
| 采样地点: 桂山街道庆丰路97号                                   | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                | 检验类别: 监督抽检                |                   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                           |                   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                      | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%      |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等   |                           |                   |

### 检验结果:

| 项 目   | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------|-----------|---------------------------|-------|
| pH    | —         | 6.5~8.5                   | 7.36  |
| 浑浊度   | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.3   |
| 游离余氯  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.14  |
| 肉眼可见物 | —         | 无                         | 无     |
| 臭和味   | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度    | 度         | 15                        | <5    |
| 菌落总数  | CFU/mL    | 100                       | 12    |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以     | 下         | 空                         | 白     |

注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;  
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员: 高福英 覃昌羽

审核人: 李亚

授权签字人: 朱文波

日 期: 2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202012007号



## 新平县疾病预防控制中心

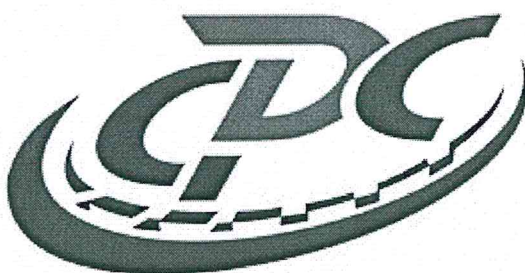

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受(送)检单位: 新平县第一中学

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012007号）

共 1 页 第 1 页

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 样品名称:二次供水                                          | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012007 |
| 采样地点: 桂山街道平山路145号                                  | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                | 检验类别: 监督抽检                |                   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                           |                   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                      | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%      |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等   |                           |                   |

### 检验结果:

| 项 目   | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 |
|-------|-----------|---------------------------|-------|
| pH    | —         | 6.5~8.5                   | 7.42  |
| 浑浊度   | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.4   |
| 游离余氯  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物 | —         | 无                         | 无     |
| 臭和味   | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度    | 度         | 15                        | <5    |
| 菌落总数  | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以     | 下         | 空                         | 白     |

注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;  
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员: 高福英 覃昌羽

审核人: 李海印

授权签字人: 朱红波

日 期: 2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49





162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第202012008号



## 新平县疾病预防控制中心

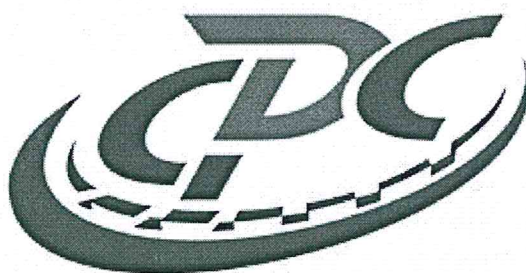

# 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受 (送) 检单位: 新平和谐物业有限公司

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012008号）

共 1 页 第 1 页

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 样品名称:二次供水                                          | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012008 |
| 采样地点: 古城街道办事处锦秀社区阳光家园10-B-1号                       | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                | 检验类别: 监督抽检                |                   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                           |                   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                      | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%      |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等   |                           |                   |

### 检验结果:

| 项 目   | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------|-----------|---------------------------|-------|
| pH    | —         | 6.5~8.5                   | 7.39  |
| 浑浊度   | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.3   |
| 游离余氯  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.70  |
| 肉眼可见物 | —         | 无                         | 无     |
| 臭和味   | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度    | 度         | 15                        | <5    |
| 菌落总数  | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以     | 下         | 空                         | 白     |

注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;  
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员: 高福英 覃羽

审核人: 李海柳

授权签字人: 朱江波

日 期: 2020年12月07日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202012009 号

检验专用章

## 新平县疾病预防控制中心

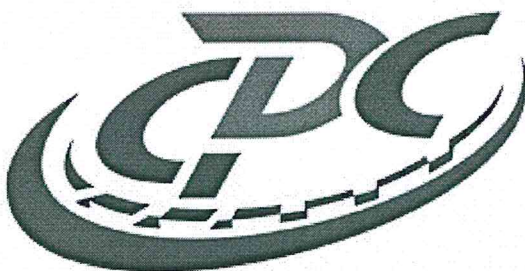

## 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受 (送) 检单位: 新平县第二幼儿园

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012009号）

共 1 页 第 1 页

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 样品名称:二次供水                                          | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012009 |
| 采样地点: 桂山街道桂山路26号                                   | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                | 检验类别: 监督抽检                |                   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                           |                   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                      | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%      |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等   |                           |                   |

### 检验结果:

| 项 目   | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------|-----------|---------------------------|-------|
| pH    | —         | 6.5~8.5                   | 7.53  |
| 浑浊度   | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.4   |
| 游离余氯  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.40  |
| 肉眼可见物 | —         | 无                         | 无     |
| 臭和味   | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度    | 度         | 15                        | <5    |
| 菌落总数  | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以     | 下         | 空                         | 白     |

注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;  
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员: 高福英 覃昌羽

审核人: 李海

授权签字人: 朱淑波

日 期: 2020年12月07日



编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117



此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第2020120101号

## 新平县疾病预防控制中心



## 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受(送)检单位: 新平县第二幼儿园分园

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012010号）

共 1 页 第 1 页

| 样品名称:二次供水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012010         |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----|---------------------------|-------|----|---|---------|------|-----|-----|-------------------|-----|------|------|-------|------|-------|---|---|---|-----|---|--------|-------|----|---|----|----|------|--------|-----|-----|-------|-----------|------|-----|---|---|---|---|
| 采样地点: 桂山街道办事处桂台路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 检验类别: 监督抽检                |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%              |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| <p>检验结果:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>单 位</th> <th>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值</th> <th>检 测 值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>—</td> <td>6.5~8.5</td> <td>7.45</td> </tr> <tr> <td>浑浊度</td> <td>NTU</td> <td>1（水源与净水技术条件限制时为3）</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>游离余氯</td> <td>mg/L</td> <td>≥0.05</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>肉眼可见物</td> <td>—</td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>臭和味</td> <td>—</td> <td>无异臭、异味</td> <td>无异臭异味</td> </tr> <tr> <td>色度</td> <td>度</td> <td>15</td> <td>&lt;5</td> </tr> <tr> <td>菌落总数</td> <td>CFU/mL</td> <td>100</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>总大肠菌群</td> <td>MPN/100mL</td> <td>不得检出</td> <td>未检出</td> </tr> <tr> <td>以</td> <td>下</td> <td>空</td> <td>白</td> </tr> </tbody> </table> |                           |                           | 项 目   | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.45 | 浑浊度 | NTU | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 0.2 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 以 | 下 | 空 | 白 |
| 项 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单 位                       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 | 检 测 值 |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                         | 6.5~8.5                   | 7.45  |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 浑浊度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NTU                       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.2   |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 游离余氯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mg/L                      | ≥0.05                     | 0.40  |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 肉眼可见物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                         | 无                         | 无     |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 臭和味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 色度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 度                         | 15                        | <5    |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 菌落总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CFU/mL                    | 100                       | 未检出   |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 总大肠菌群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MPN/100mL                 | 不得检出                      | 未检出   |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| 以                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 下                         | 空                         | 白     |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |
| <p>注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;<br/>2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |       |     |                           |       |    |   |         |      |     |     |                   |     |      |      |       |      |       |   |   |   |     |   |        |       |    |   |    |    |      |        |     |     |       |           |      |     |   |   |   |   |

检测人员: 高福英 覃羽

审核人: 李海柳

授权签字人: 朱仁波

日 期: 2020 年 12 月 07 日



编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封面共3页

报告编号:新卫水检字第 202012011 号



## 新平县疾病预防控制中心



## 检 验 报 告

样 品 名 称: 二次供水

受 (送) 检单位: 新平县中医医院

# 检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对本次采集样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

---

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011453 邮编：653499

# 新平县疾病预防控制中心

## 水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202012011号）

共 1 页 第 1 页

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 样品名称:二次供水                                          | 数量: 1000ml                | 样品编号: 水字202012011 |
| 采样地点: 古城街道办事处纳溪社区小新寨小组新三公路旁                        | 样品性状及包装: 液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶 |                   |
| 任务下达单位: 新平县卫健局卫生监督局                                | 检验类别: 监督抽检                |                   |
| 监测日期: 2020年12月01日                                  | 检验工作完成日期: 2020年12月03日     |                   |
| 检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006 |                           |                   |
| 检验环境条件: 中心实验室                                      | 室温: 20.0~22.0℃            | 相对湿度: 56~60%      |
| 主要检验设备: pHSJ-4F实验室pH计、浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等   |                           |                   |

### 检验结果:

| 项 目   | 单 位       | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 限值 | 检 测 值 |
|-------|-----------|---------------------------|-------|
| pH    | —         | 6.5~8.5                   | 7.34  |
| 浑浊度   | NTU       | 1（水源与净水技术条件限制时为3）         | 0.8   |
| 游离余氯  | mg/L      | ≥0.05                     | 0.20  |
| 肉眼可见物 | —         | 无                         | 无     |
| 臭和味   | —         | 无异臭、异味                    | 无异臭异味 |
| 色度    | 度         | 15                        | <5    |
| 菌落总数  | CFU/mL    | 100                       | 未检出   |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出                      | 未检出   |
| 以     | 下         | 空                         | 白     |

注: 1. 游离余氯卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水;

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员: 高福英 覃羽

审核人: 李海卿

授权签字人: 朱永波

日 期: 2020 年 12 月 07 日

