


编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告含封套共 3 页

报告编号: 新卫水检字第 202305004 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305004号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305004	
采样地点：太平桥加油站洗手间水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶		
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷		
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%	
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.6
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.32
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.49
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰 覃碧羽 高福英

审核人：蒋彬发


授权签字人：朱文波

日 期：2023 年 05 月 12 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

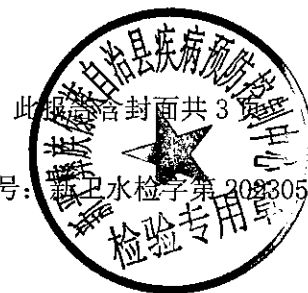

报告编号: 新平水检字第 202305003 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305003号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305003
采样地点：第三小学门外水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷	
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.9
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.37
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.32
以	下	空	白



注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈鹤兰 覃昭羽 高福英

审核人：黄永发

授权签字人：朱云波

日 期：2023 年 05 月 22 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告封面共 3 页

报告编号: 新平县检字第 202305002 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305002号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305002
采样地点：新平水厂安装修理部院内水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷	
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.9
游离氯余量	mg/L	$0.3 \leq \text{出厂水} \leq 2$ 、 $0.05 \leq \text{末梢水} \leq 2$	0.35
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	5
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.49
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈鹤兰 覃羽 高福英

审核人：蒋彬发

授权签字人：朱云波

日 期：2023 年 05 月 22 日


编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告封面共 3 页

报告编号: 新平水检字第 202305001 号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告



样 品 名 称: 出厂水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305001号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：出厂水	数量：1000ml	样品编号：水字202305001
采样地点：阿秀生产区出水口	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷	
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.6
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.40
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.32
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰 郭羽 高福霞

审核人：李婷婷

授权签字人：朱江波

日 期：2023 年 05 月 22 日

6

6

6


6

6

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

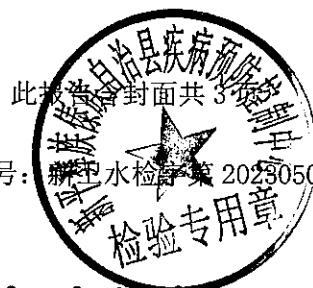

报告编号: 新平水检字第 202305005 号

新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告



样 品 名 称: 管网末梢水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305005号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305005
采样地点：农资公司水龙头 样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶		
任务下达单位：新平县卫健局 受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司		检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心		采样人：李婷婷
采样日期：2023年05月16日		检验工作完成日期：2023年05月18日
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006		
检验环境条件：中心实验室 室温：18.0~25.0℃ 相对湿度：64~78%		
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.9
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.40
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.32
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰 覃羽 高福英

审核人：蒋鹏发

授权签字人：朱云波

日 期：2023年05月22日

编号: XPCDC-R-C-2016-49




162500100117

此报告含封底共3页

报告编号: 新平县检字第202305008号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305008号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305008
采样地点：桃花岛加油站洗手间水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷	
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日	
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006		
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。		

检验结果：

项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.4
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.40
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.32
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。

2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰 覃羽 商颖

审核人：蒋鹏发

授权签字人：朱之波

日 期：2023 年 05 月 22 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告封面共3页

报告编号: 新卫水检字第202305007号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告

样 品 名 称: 管网末梢水出厂水

送 (受) 检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305007号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305007	
采样地点：新平第二中学围墙外水龙头	样品性状及包装：液态	无菌水样采集袋、专用塑料瓶	
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷		
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12—2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%	
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.6
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.40
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.40
以		下	空
			白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈梦兰 覃羽 高福英

审核人：蒋取华

授权签字人：朱云波

日 期：2023 年 05 月 22 日

编号: XPCDC-R-C-2016-49



162500100117

此报告


报告编号: 新平县检字第202305006号



新平县疾病预防控制中心



检 验 报 告



样 品 名 称: 管网末梢水

送(受)检单位: 新平县水务产业投资开发有限公司

检 验 报 告 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效。未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传。经同意复制的复印件，应由中心加盖公章确认。
- 三、对检验结果如果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。
- 四、微生物检验结果不作复检，不宜保存的样品不做复检。
- 五、委托检验：委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 六、监督检验：按有关法规进行的监督性检验。
- 七、监测检验：按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、鉴定检验：对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、仲裁检验：按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样。其检验结果作为上级部门卫生质量判定依据。
- 十、突发事件：系为查明发生突发公共卫生事件、食物中毒、职业中毒等的原因而进行的诊断性检验。

地址：新平县城新平大道延长线 电话传真：（0877）7011526 邮编：653499

新平县疾病预防控制中心

水质检验报告（正本）

（新卫水检字第202305006号）

共 1 页 第 1 页

样品名称：管网末梢水	数量：1000ml	样品编号：水字202305006	
采样地点：金茂大酒店厨房水龙头	样品性状及包装：液态 无菌水样采集袋、专用塑料瓶		
任务下达单位：新平县卫健局	受检单位：新平县水务产业投资开发有限公司	检验类别：监测检验	
采样单位：新平县疾病预防控制中心	采样人：李婷婷		
采样日期：2023年05月16日	检验工作完成日期：2023年05月18日		
检验技术依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~GB/T 5750.12-2006			
检验环境条件：中心实验室	室温：18.0~25.0℃	相对湿度：64~78%	
主要检验设备：浊度仪、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、高压蒸汽灭菌器等。			
检验结果：			
项 目	单 位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值	检 测 值
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
浑浊度	NTU	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.5
游离氯余量	mg/L	0.3≤出厂水≤2、0.05≤末梢水≤2	0.41
肉眼可见物		无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
色度	度	15	<5
耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）	mg/L	3	0.40
以	下	空	白

注：1. 游离氯余量卫生标准要求只适用于加氯消毒生活饮用水。
2. 该检验结果仅对本次检验样品负责。

检测人员：陈树兰 郭羽 高福英

审核人：蒋树发

授权签字人：朱文波

日 期：2023 年 05 月 22 日

